

《安全機器でなお安心》

災害に素早く対応する豊富な安全機器



■ヒューズガス栓

ゴム管が外れたり、切れたりしてガスが大量に流れると、自動的にガスを止めます。



■立消え安全装置付きコンロ

煮こぼれなどで火が消えると、自動的にガスを止め、ガス漏れ事故を防ぎます。

■加熱防止装置付きコンロ

コンロで起こる火災の大半は天ぷら火災。天ぷら鍋などが熱くなりすぎると自動的にガスを止め、過熱による火災を防ぎます。

■マイコンメータ

マイコン制御により、万一の異常には警報信号を出し、必要に応じてガスを断じます。また、ガス使用中に大きな地震(震度5相当以上)が発生すると、自動的にガスを断じます。



■CO(一酸化炭素)警報器

不完全燃焼で発生したCO(一酸化炭素)を感知し、ブザーや音声で知らせます。


■ガス漏れ警報器

万一のガス漏れをブザー(または音声)で知らせます。



《異常や危険を早期に発見》

LPガス24時間監視システム

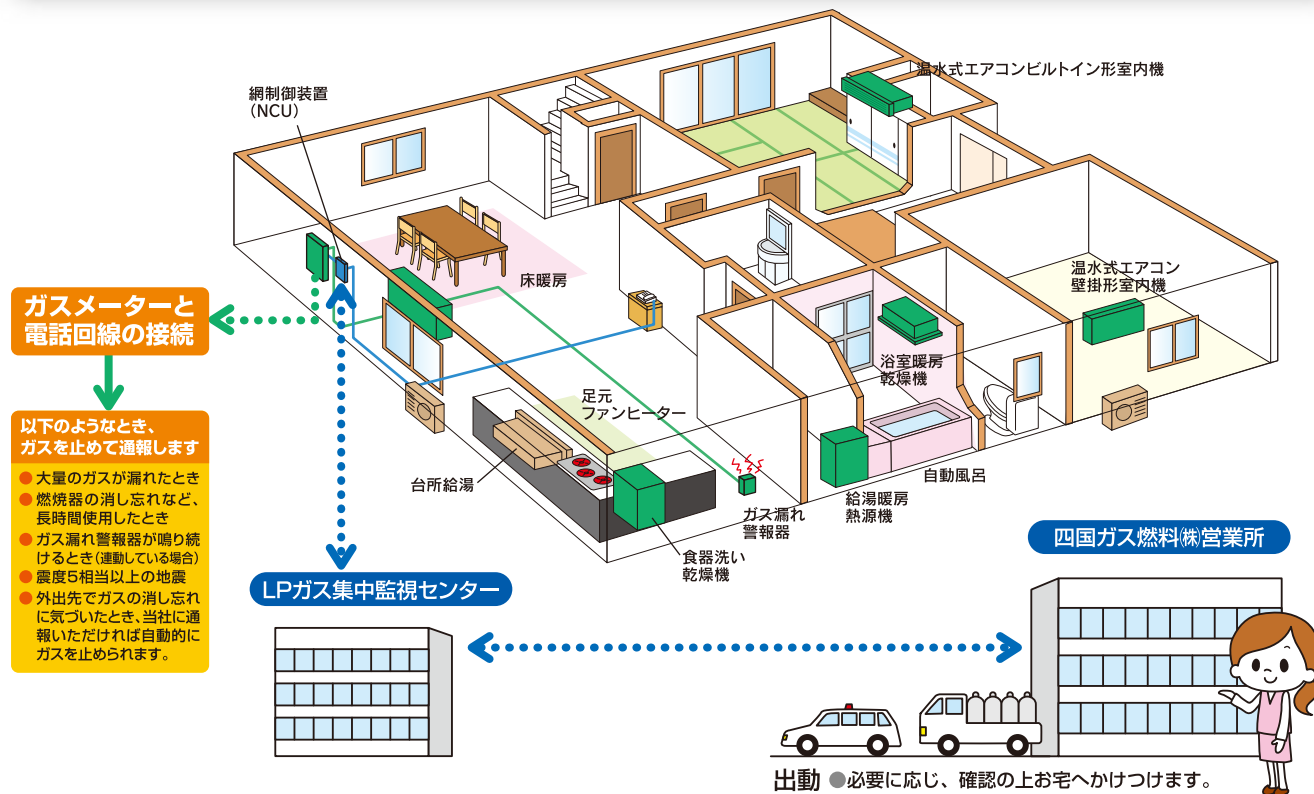

いつもの暮らしを、いちばんに。

四国ガス燃料

フリーダイヤル(通話無料)※携帯電話・PHSからはご利用できません。

0120-401-459

〈ホームページアドレス〉
<http://www.shikoku-gasnen.co.jp/>

今治営業所 今治市クリエイティブビルズ2番地5 ☎(0898) 32-4145 佐川出張所 高岡郡佐川町西組カゲ1240番2 ☎(0889) 22-2200
上浦出張所 今治市上浦町井口5853番地 ☎(0897) 87-2115 徳島営業所 板野郡松茂町笹木野23 ☎(088) 699-3811
松山営業所 松山市安城寺町518番地1 ☎(089) 979-0909 高松営業所 高松市朝日町4丁目19番地1 ☎(087) 821-2272
東温出張所 東温市志津川南5丁目8番地7 ☎(089) 990-1200 西讃出張所 丸亀市蓮葉町7番3 ☎(0877) 23-4234
宇和島営業所 宇和島市明倫町1丁目1番16号 ☎(0895) 25-2834 新居浜営業所 新居浜市萩生1142 ☎(0897) 47-6677
宇和出張所 西予市宇和町坂戸330番1 ☎(0894) 62-5577 川之江出張所 四国中央市妻鳥町2138番地1 ☎(0896) 56-1100
高知営業所 高知市仁井田4586-1 ☎(088) 837-6800 西条出張所 西条市飯岡2434番地83 ☎(0897) 55-6655
大豊出張所 長岡郡大豊町小川1039番地 ☎(0887) 72-0505

↓紐で吊るして、目につく場所に置いてください。

地震発生 そのときどうする?!



保存版


●身の安全を確保

「グラッ!」ときたらまずは自分の身を守り、テーブルや机の下などの安全な場所にふせましょう。高い家具のそばは倒れることがあるので危険です。



●火の始末

火気を使用中に地震がおきたら、あわてずにすぐに火を消してください。火災による二次災害を未然に防ぎましょう。

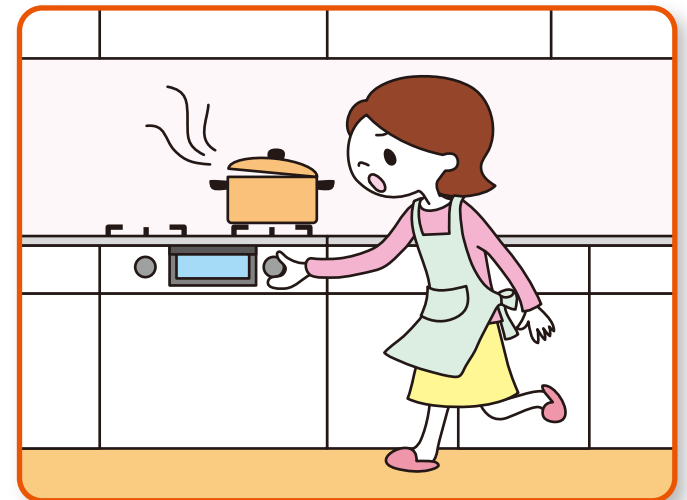

●安全な場所へ避難

家屋等に被害があるときには危険ですので、すぐに近くの指定避難場所へ徒歩で避難をしてください。



●津波がくる前に

海の近くにお住まいの方は、速やかに火を消して、高台などの安全な場所に避難をしてください。



四国ガス燃料


1.地震が発生したら...

まず火の始末を
しましょう!




●大規模地震の場合

大規模な地震の場合、容器バルブ、メーターガス栓も閉めてください。

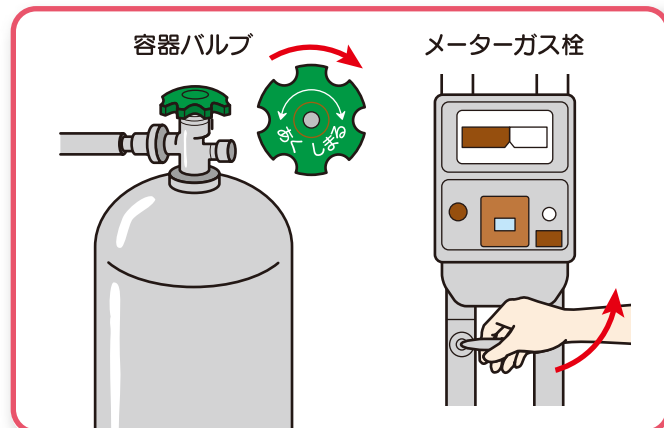


●ガス漏れを発見したら

容器バルブを閉止し、窓を開け、換気を十分に行ってLPガス販売業者に連絡してください。

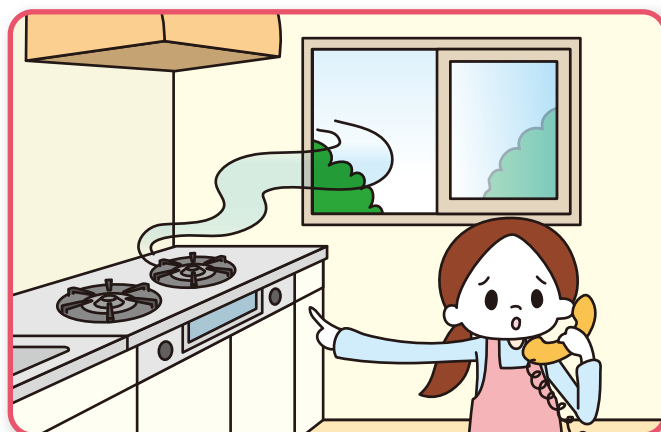

●高齢者の方には


高齢者の方などの容器バルブ、メーターガス栓等の閉止を協力してください。

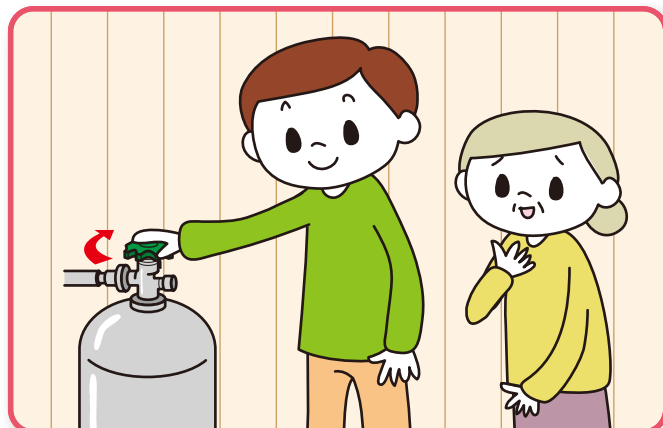


大規模地震後の措置と注意事項

情報を入手しましょう

- ラジオ、テレビ等から情報を入手しましょう。
- 都道府県・市区町村等からの要請があった場合には従ってください。



容器バルブ・メーターガス栓の閉止

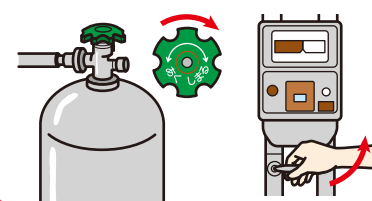


余震に十分注意して容器バルブ、メーターガス栓を閉めてください。

2.警戒宣言が出たら...

容器のバルブを
閉めましょう!




火気の使用は
なるべく控えましょう。

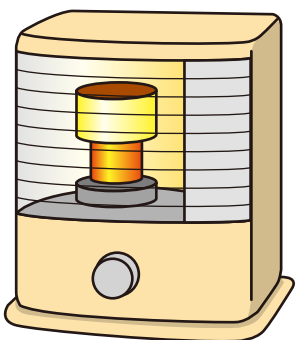


やむを得ず使用する場合には、
その場所を離れないでください。

容器バルブ・メーターガス
栓を閉めましょう。

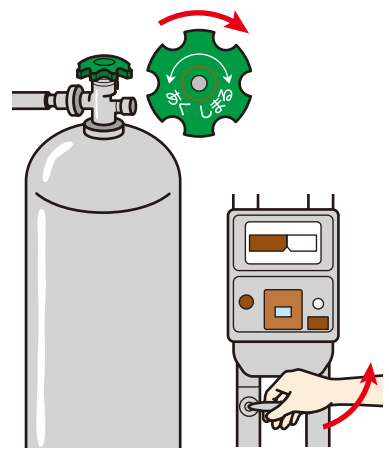

容器の鎖・鎖止め金具等が
きちんと掛かっているか
確認しましょう。

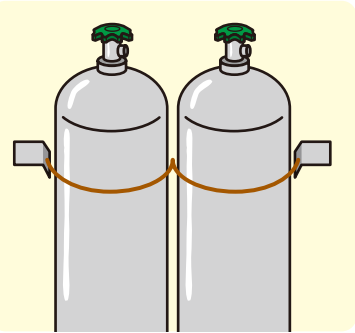


鎖、鎖止め金具等でしっかり固定さ
れているかを確認しましょう。

3.日頃からの準備

日頃から地震に
備えましょう!



ガス栓、メーターガス栓、容器バルブ等の
閉め方を覚えておきましょう。

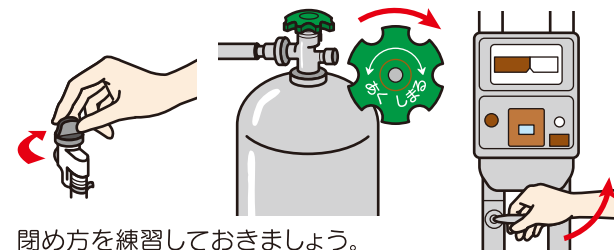


閉め方を練習しておきましょう。

緊急時の対応を
準備しておきましょう。



万が一に備え、緊急時の連絡先、
避難場所等を準備しておきましょう。


容器の鎖・鎖止め金具等がきちんと
掛かっているかを点検しておきましょう。

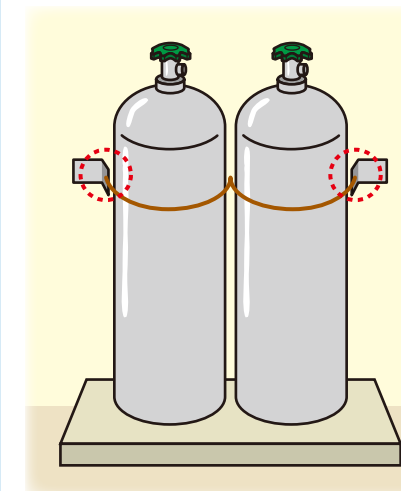

鎖止め金具の例



ヒートン型



板型

特に、鎖止め金具等が建物に
しっかり固定されているかを点検しておきましょう。

経済産業省委託事業「LPガス消費者地震対策マニュアル」(高压ガス
保安協会製作)より


マイコンガスメーターの 復帰の手順

マイコンガスメーターはガス使用中に震度5相当以上の地震を感知した
場合、自動的にガスを止めます。復帰はご自分で行うことができます。
しゃ断弁が作動した時は警報表示を確認して原因を把握し、その原因を
取り除いてから行ってください。



1


ガス栓、器具栓を
すべて閉めて
ください。

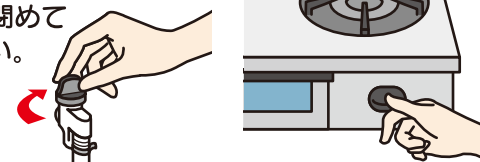

- ガス臭い時やガス漏れ警報器が鳴った時は、扉や窓を開け、
換気を十分に行ってガスを追い出してください。


2

メーター前面左側の
しゃ断弁開スイッチ
(黒い部分)を押し
赤いランプの点灯を
確認後すぐ手は
なしてください。



3


約1分間^{※1}お待ちくだ
さい。
メーター前面の液晶と赤い
ランプが点滅しますので
確認してください。



- ※1 復帰操作後約1分間は、マイコンがガス漏れの有無を
チェックしていますので、ガスを使用しないでください。

4

赤いランプの点滅と
液晶が消えたらガスが使
用できるようになりま
す。



- 復帰操作後すぐにしゃ断弁が作動する場合は、どこかにガス漏
れがありますので、LPガス販売業者に連絡してください。